
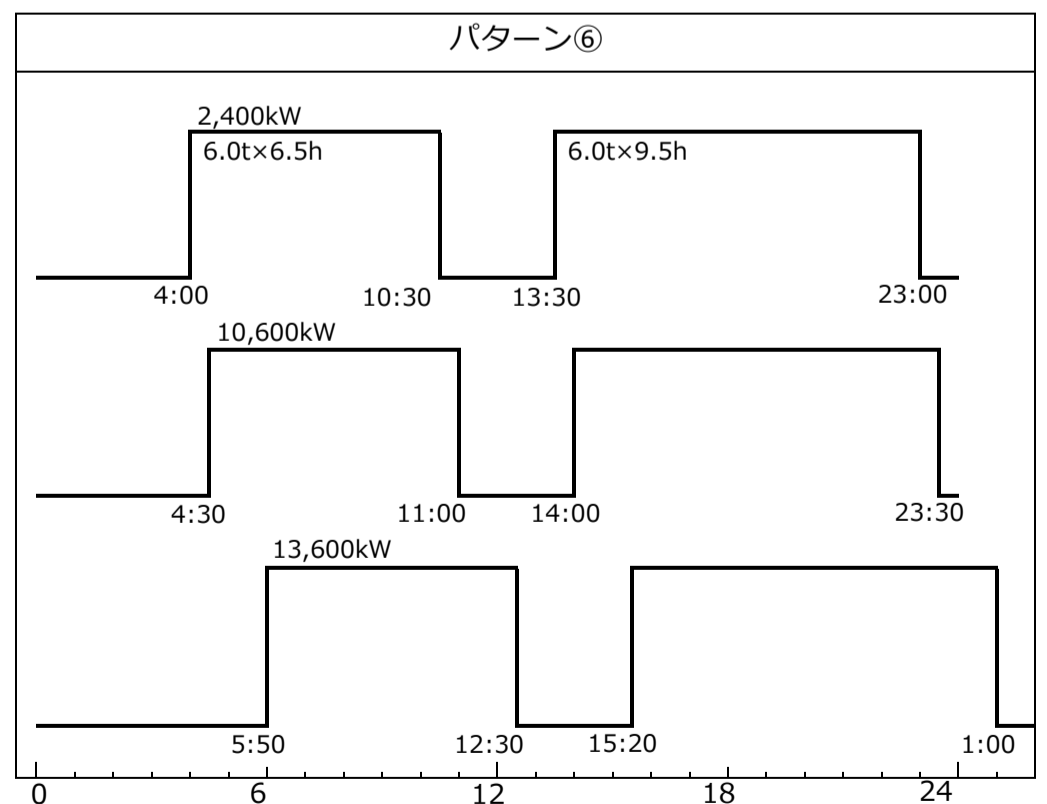
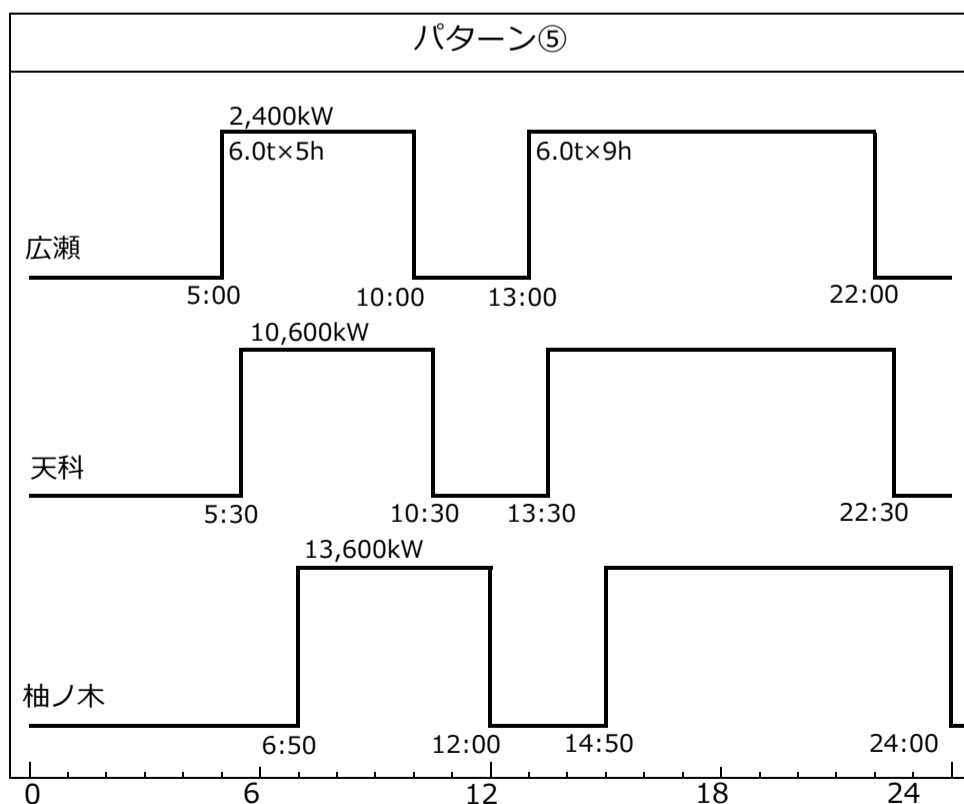
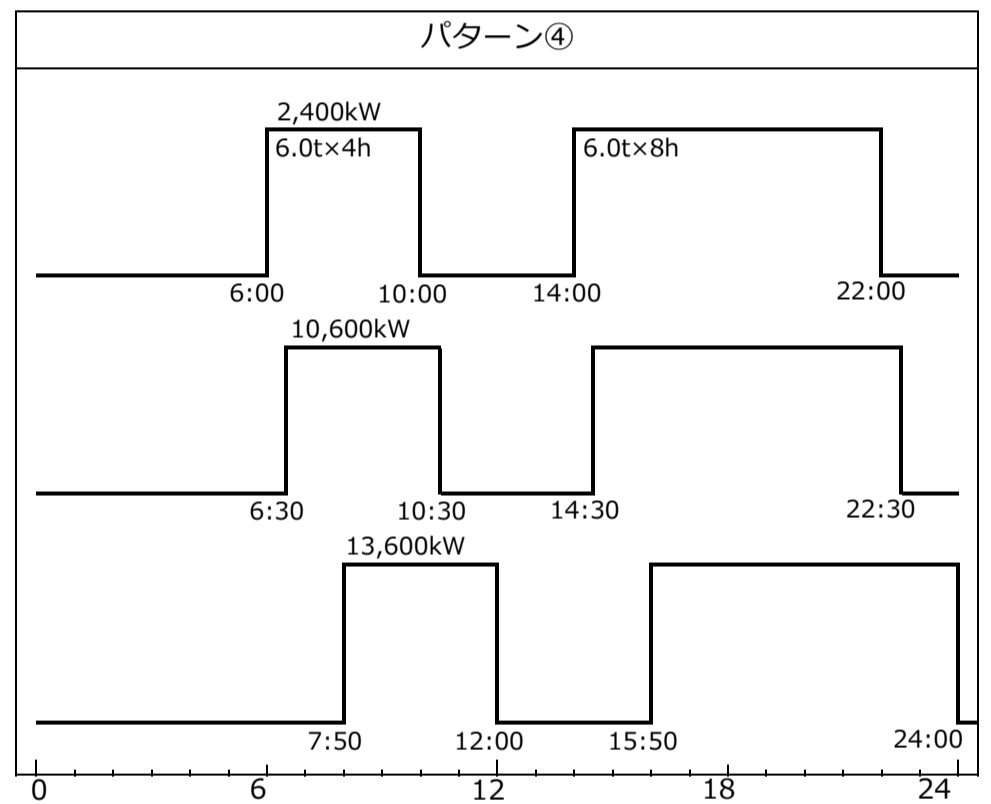
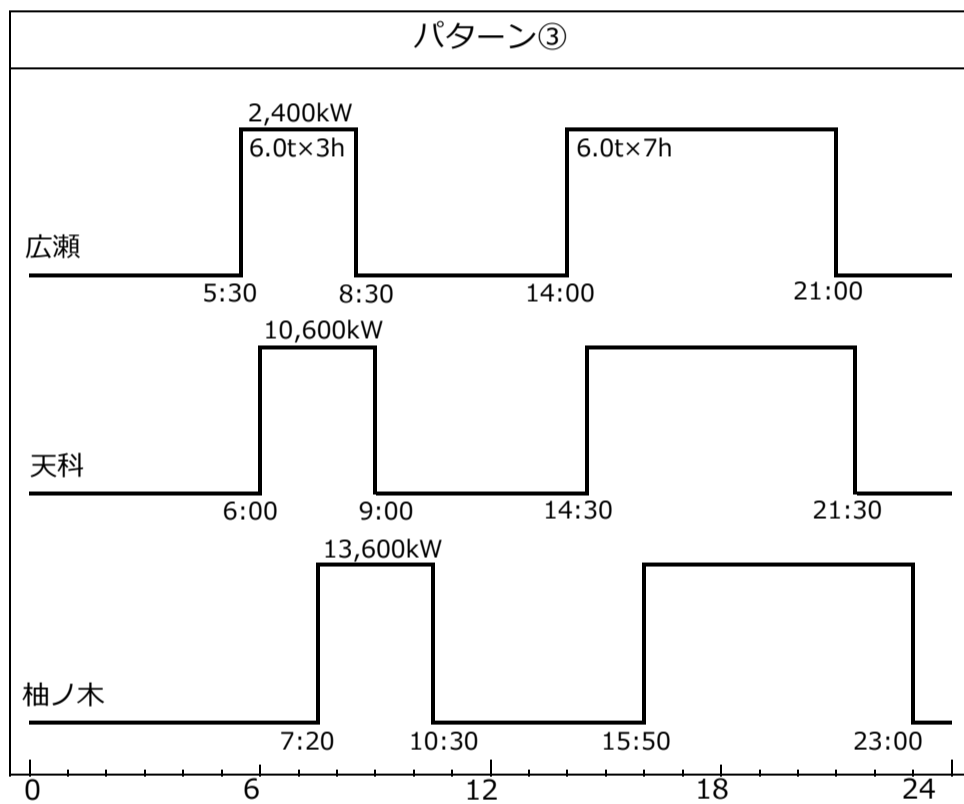
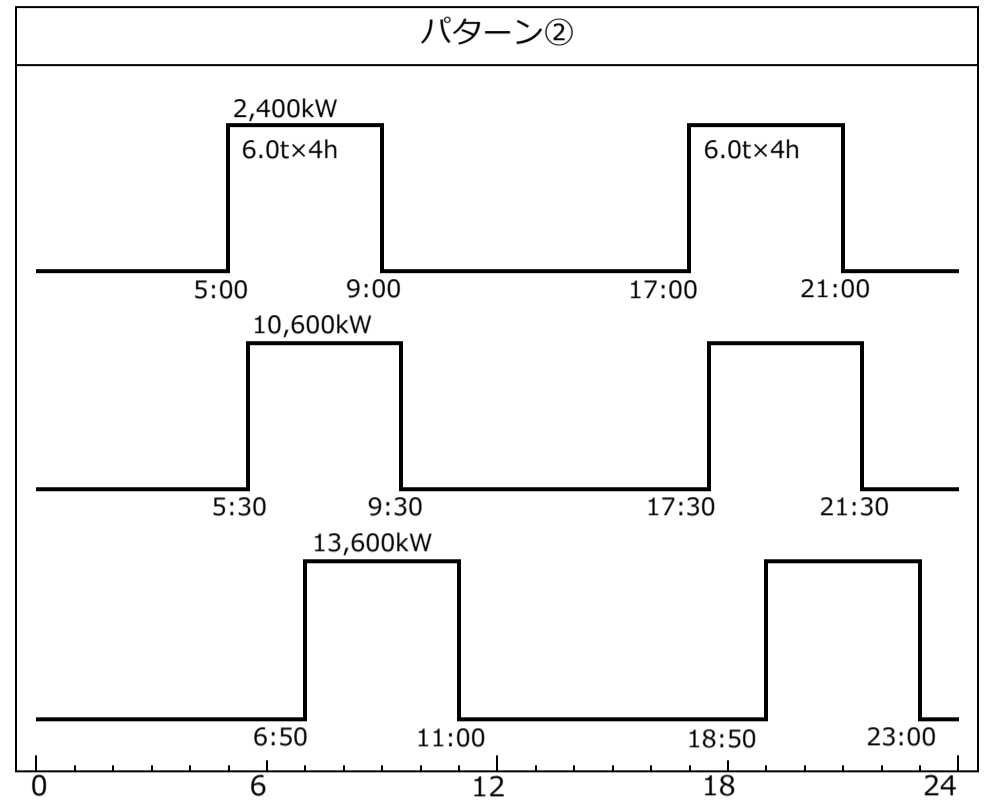


別紙6 広瀬・天科・柚ノ木発電所運転パターン（現行）

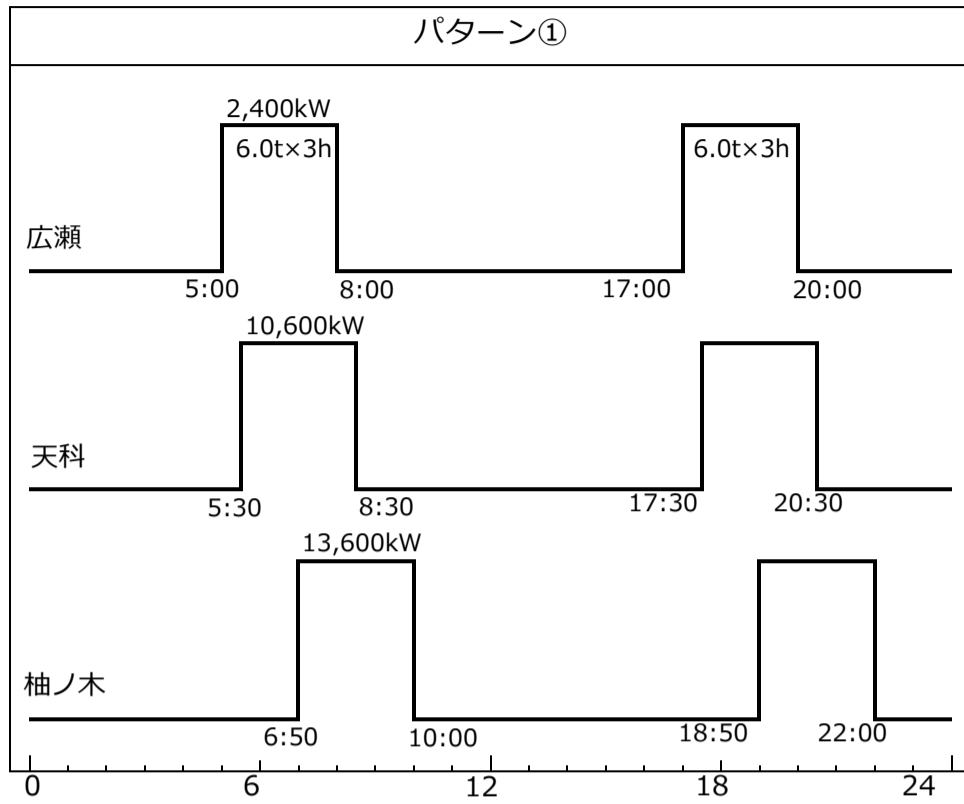

パターン⑥以上に発電使用水量を増やす場合は、ピーク運転からフラット運転（24時間定出力運転）に切り替える。